




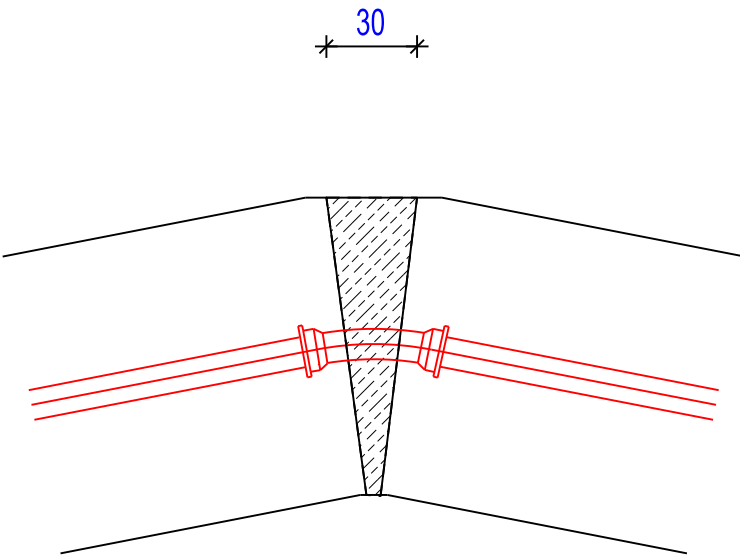


DN 65 - DN 100 Krümmer 11,25 und 22,5 Grad

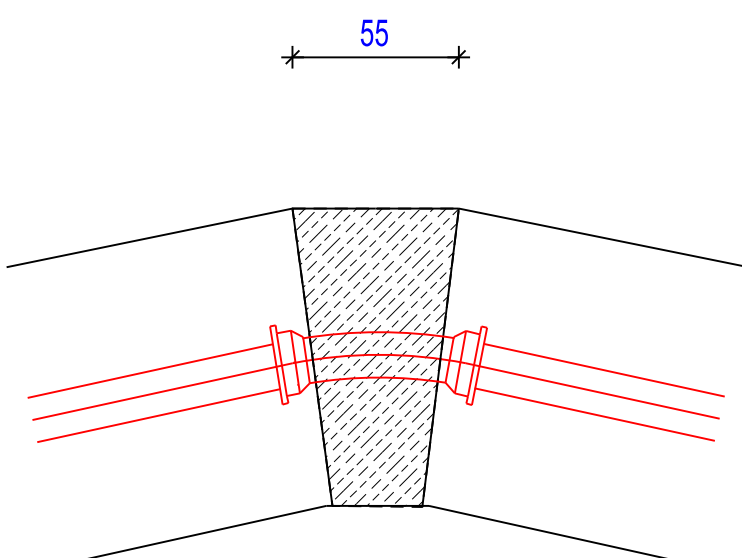


DN 125 - DN 150 Krümmer 11,25 und 22,5 Grad

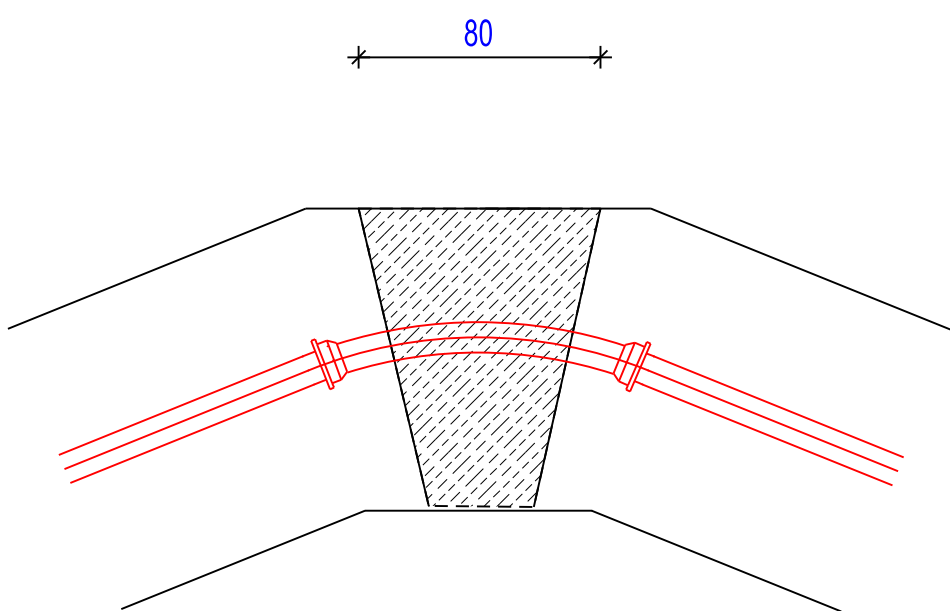


DN 65 - DN 100 Krümmer 30 und 45 Grad

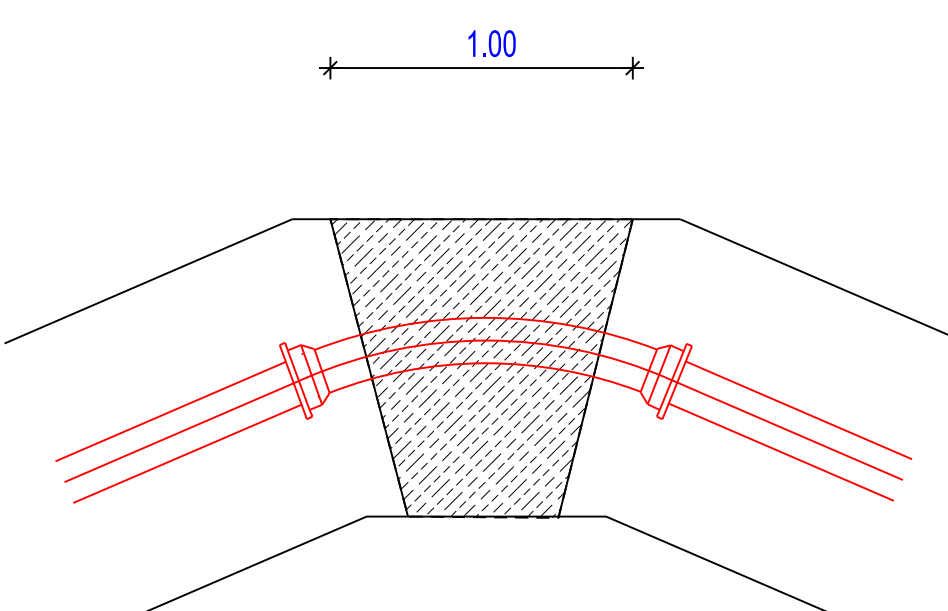

DN 125 - DN 150 Krümmer 30 und 45 Grad

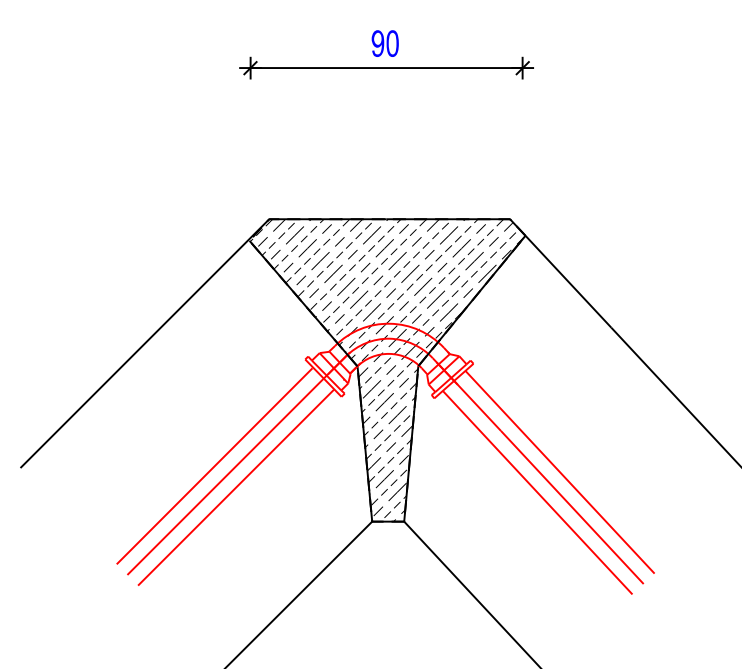

DN 65 - DN 100 Krümmer 60 und 90 Grad







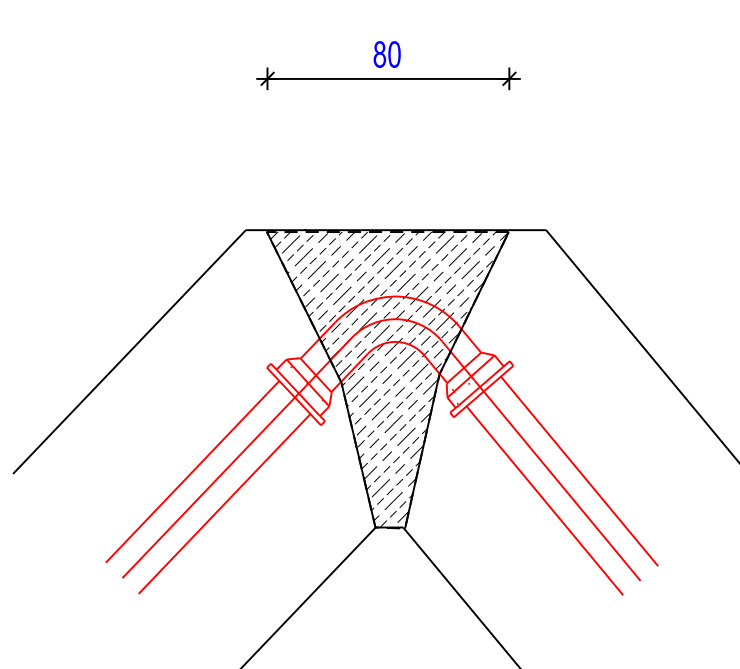


DN 125 - DN 150 Krümmer 60 und 90 Grad


Die angegebenen Abmessungen für den Krümmerbeton gelten bis zu einem Prüfdruck von 18 kg/cm² und eine angenommene Flächenpressung von ca. 10 kg/cm² an der Rohrgrabenwand

Tabelle zur Ermittlung des Betonbedarfs der Sicherung der Krümmer gegen Ausweichen


Krümmer	11,25-22,5 Grad	30 - 45 Grad	60 - 90 Grad
Durchmesser	Beton in m³	Beton in m³	Beton in m³
65 - 100	0,02	0,06	0,08
125 - 150	0,06	0,10	0,12
200 - 250	0,15	0,30	0,70
300	0,20	0,45	0,85

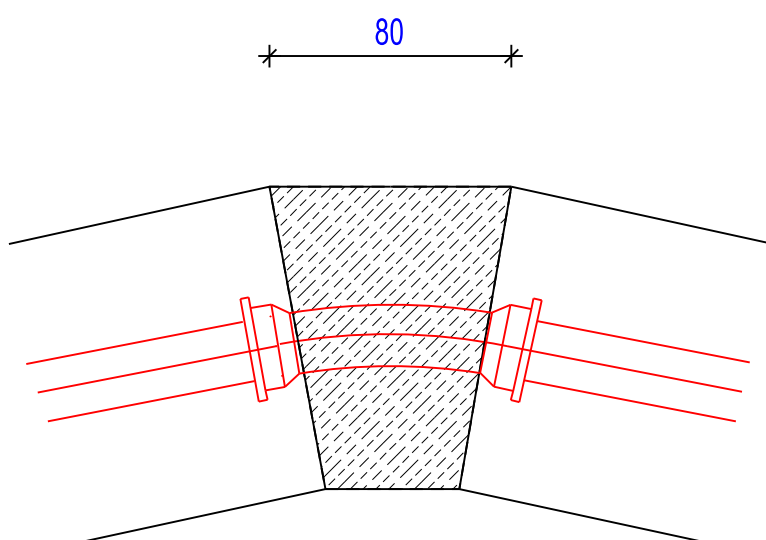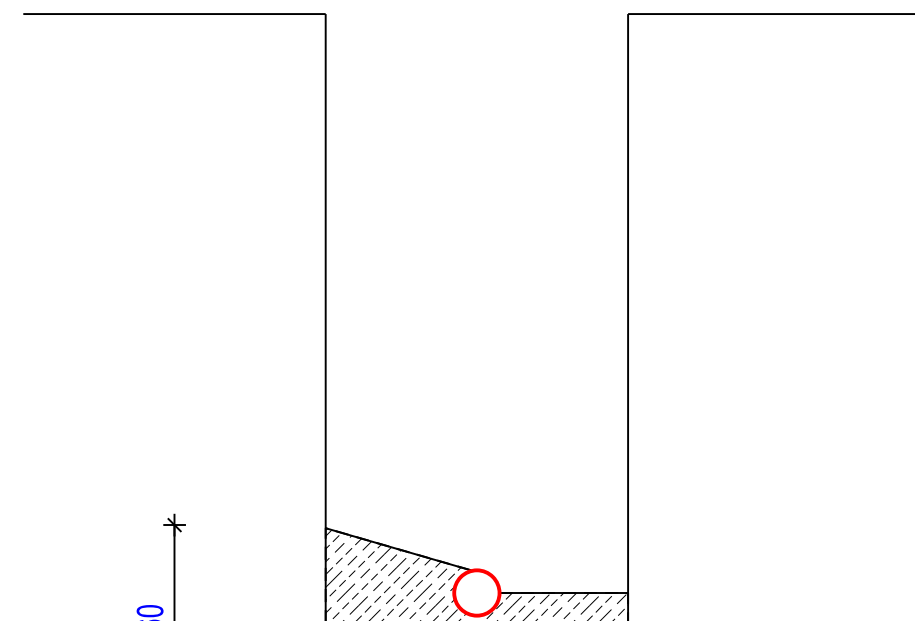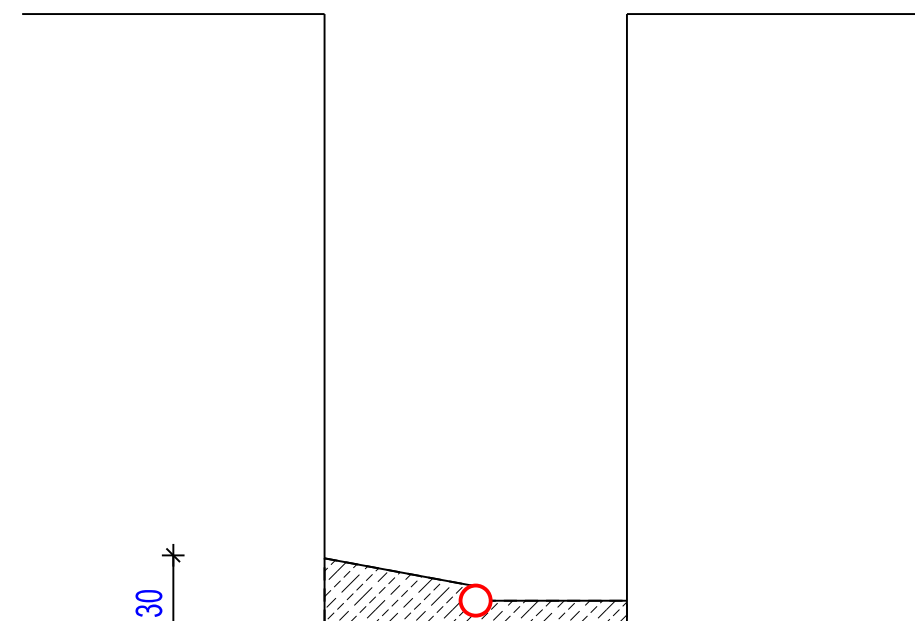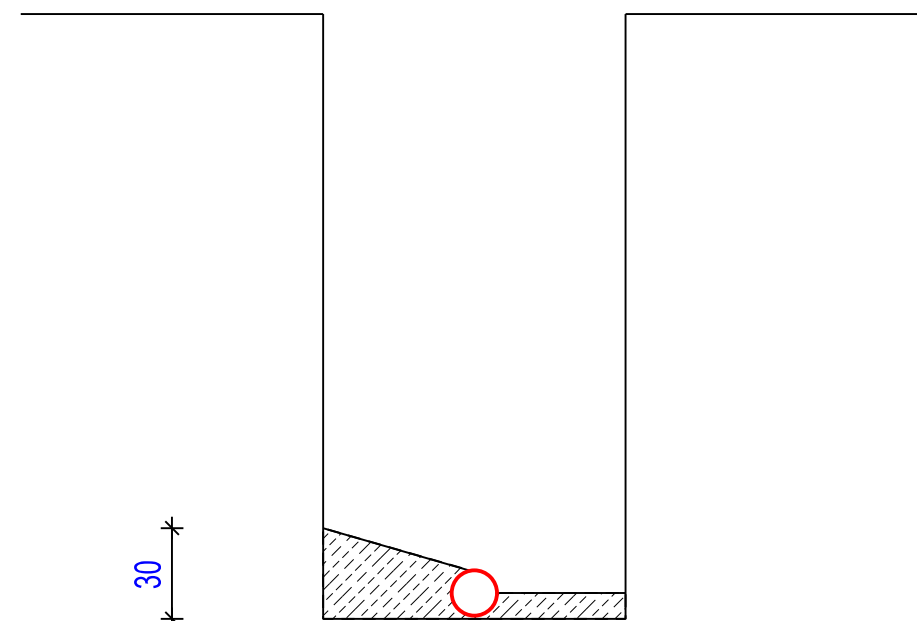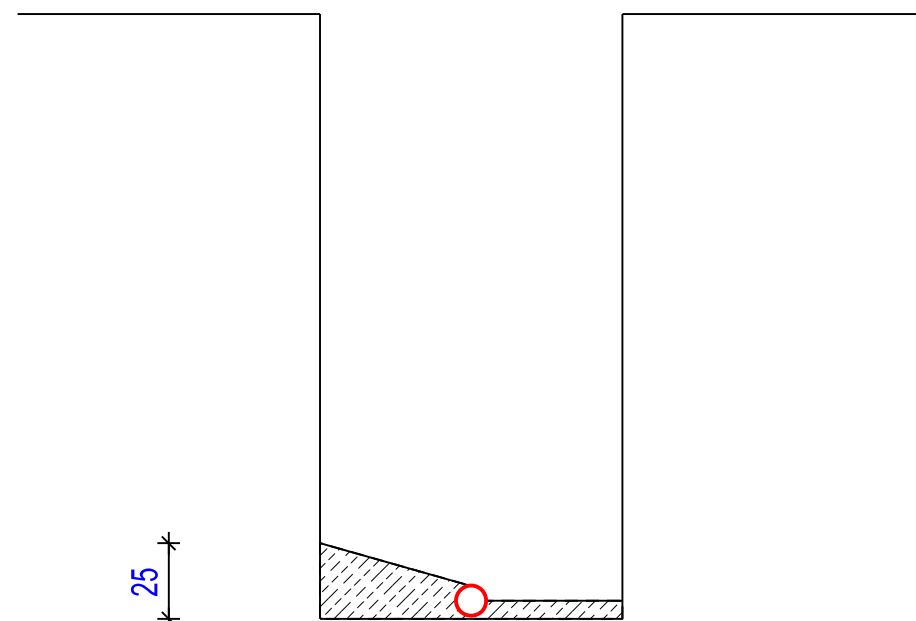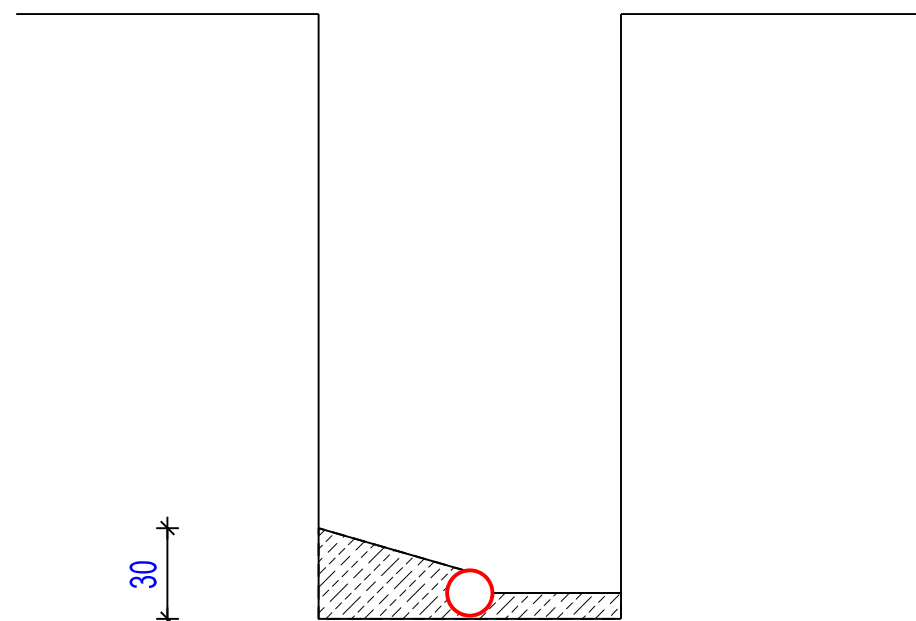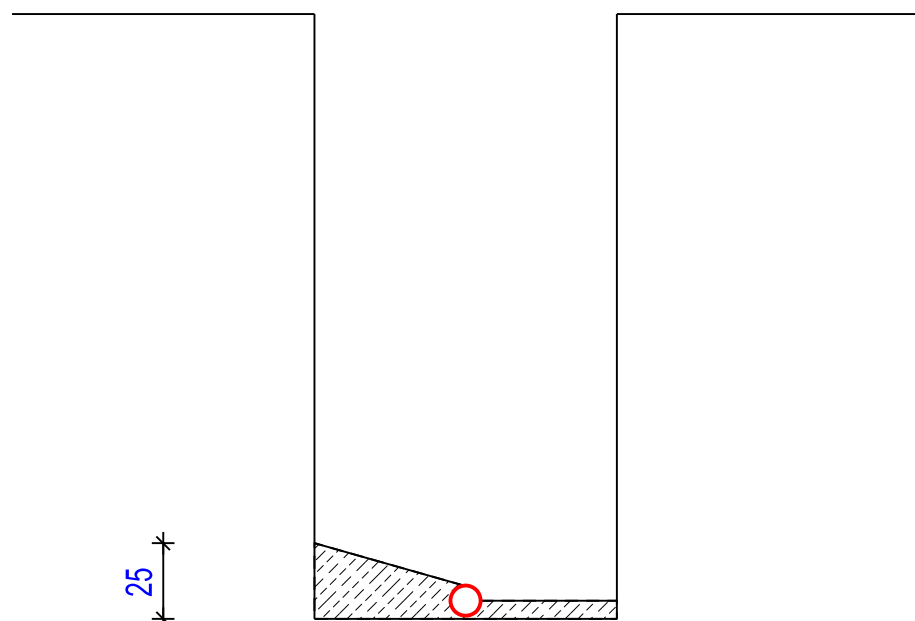


DN 200- DN 250 Krümmer 11,25 und 22,5 Grad

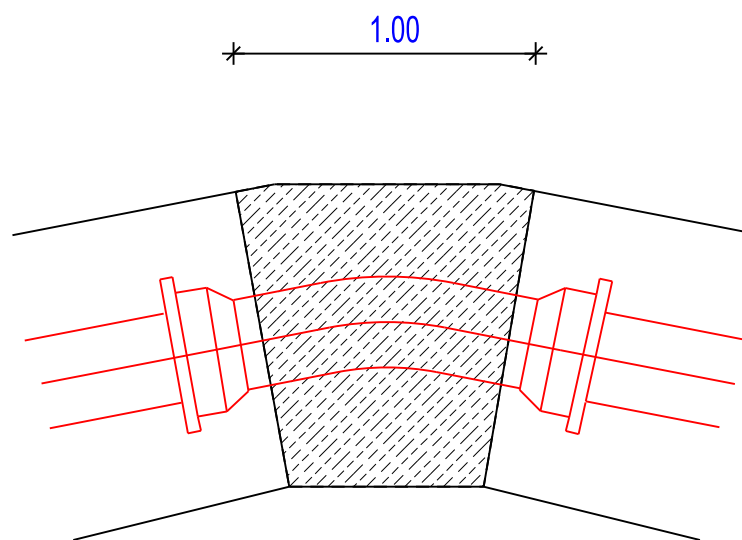


DN 300 Krümmer 11,25 und 22,5 Grad

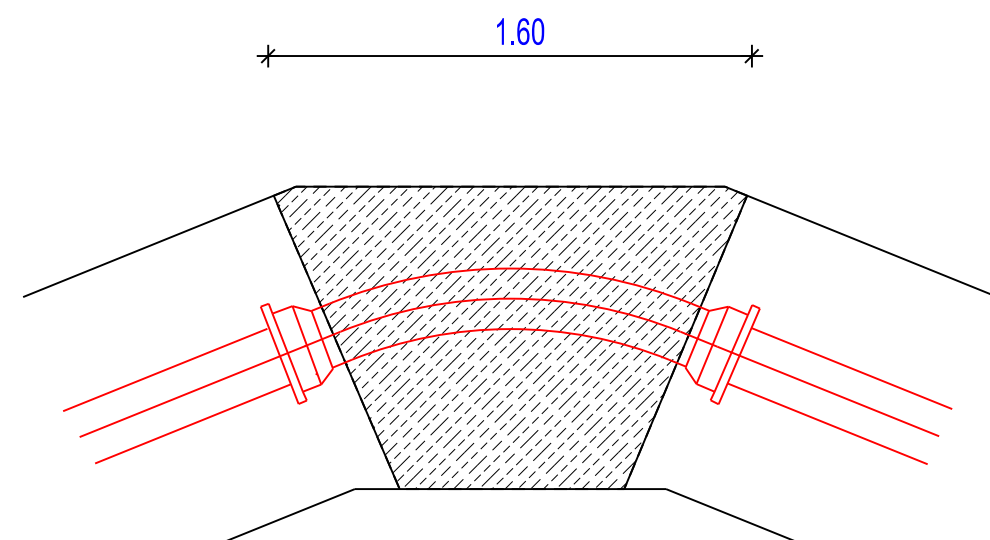


DN 200- DN 250 Krümmer 30 und 45 Grad

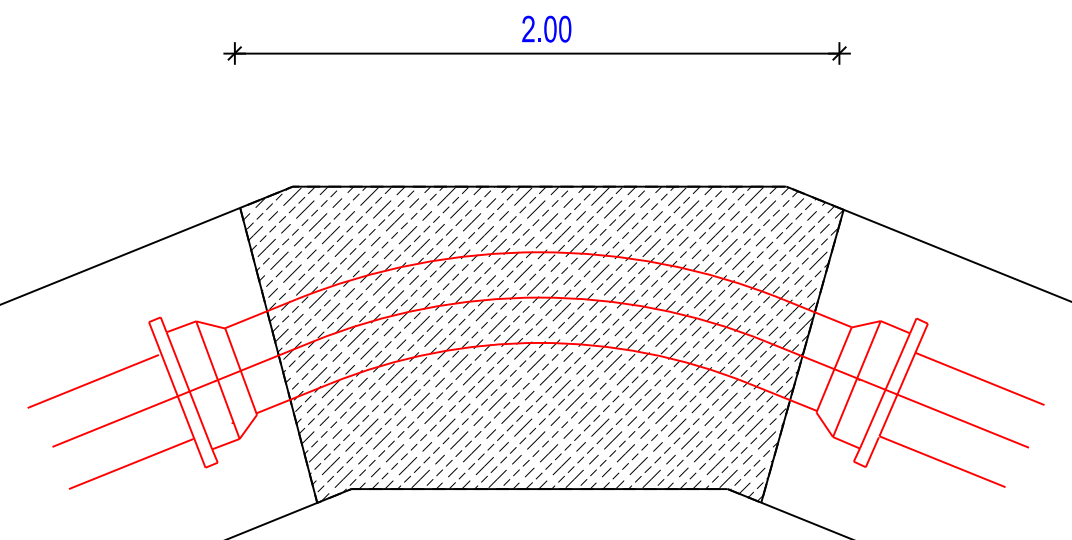







DN 300 Krümmer 30 und 45 Grad

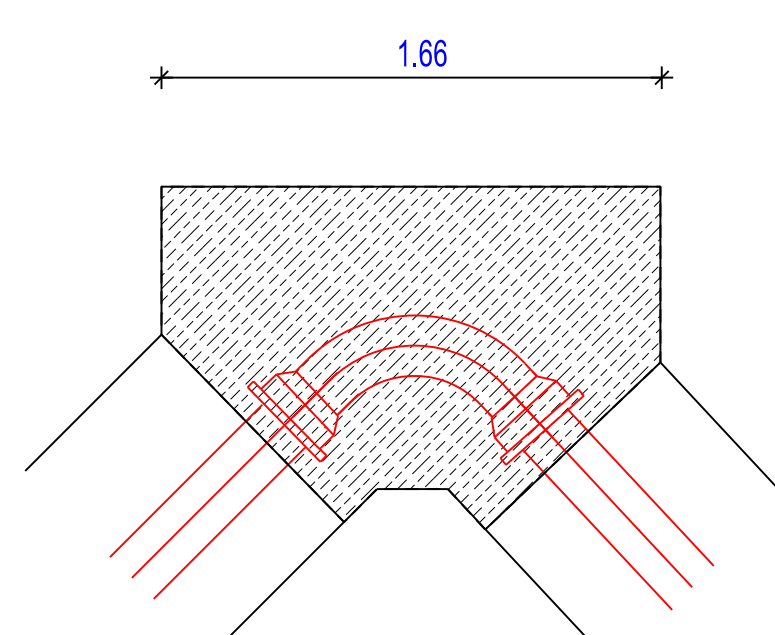

DN 200- DN 250 Krümmer 60 und 90 Grad

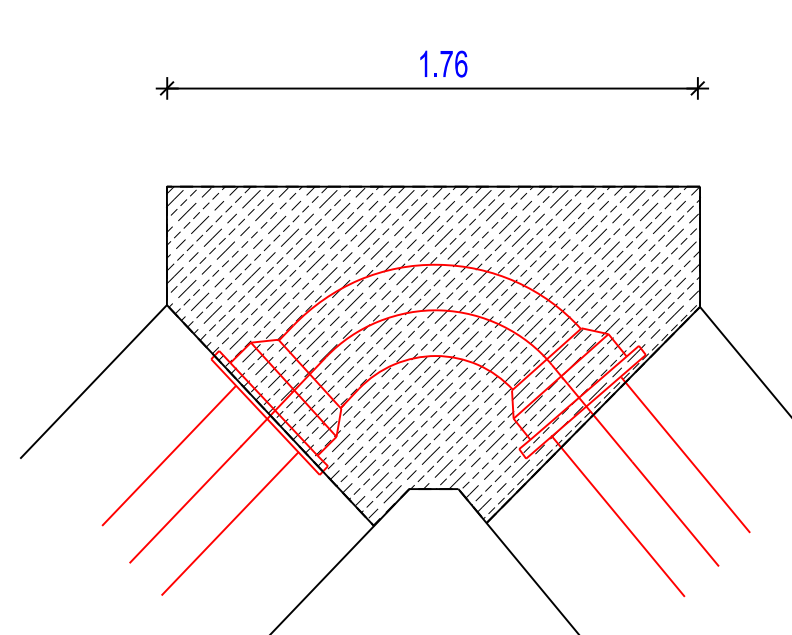

DN 300 Krümmer 60 und 90 Grad

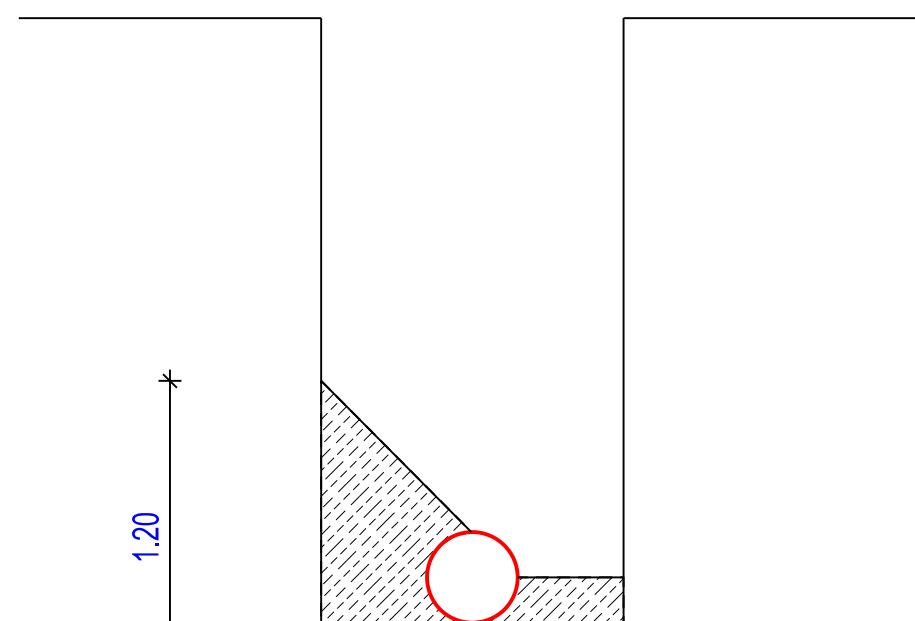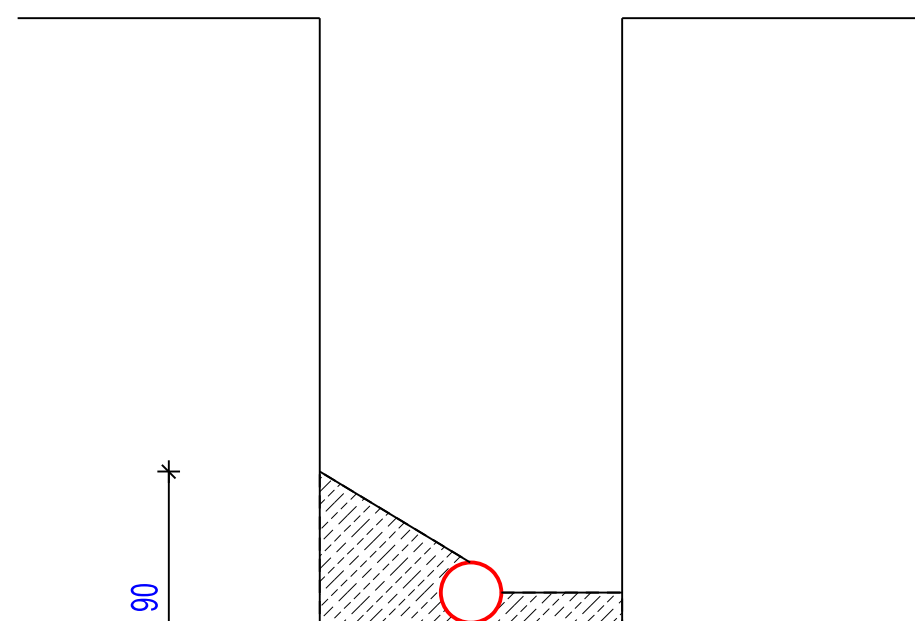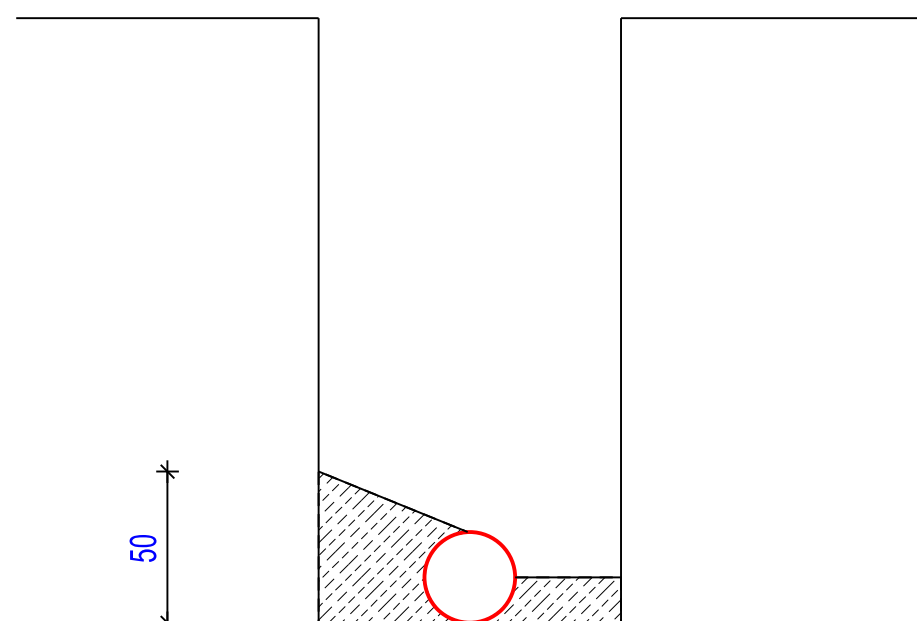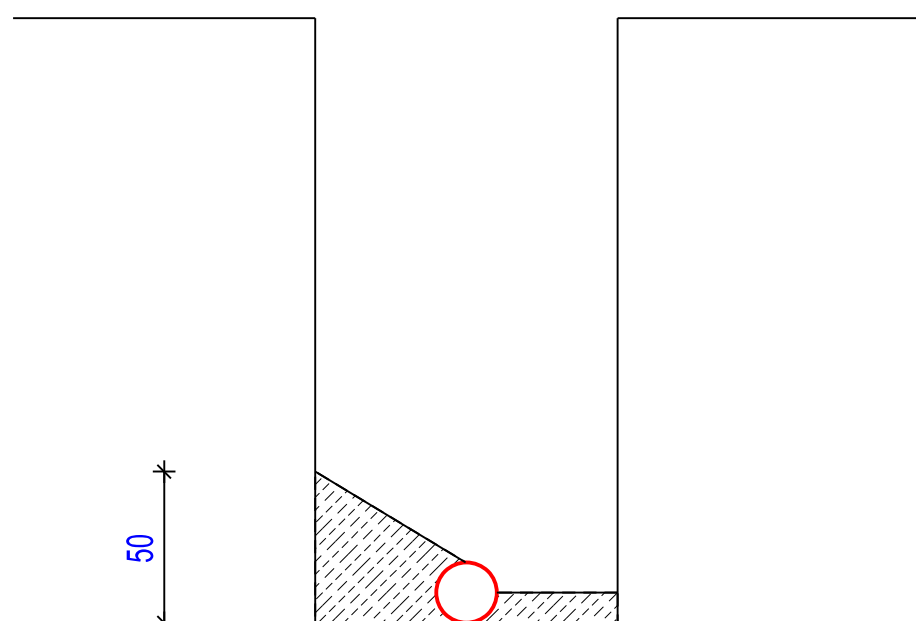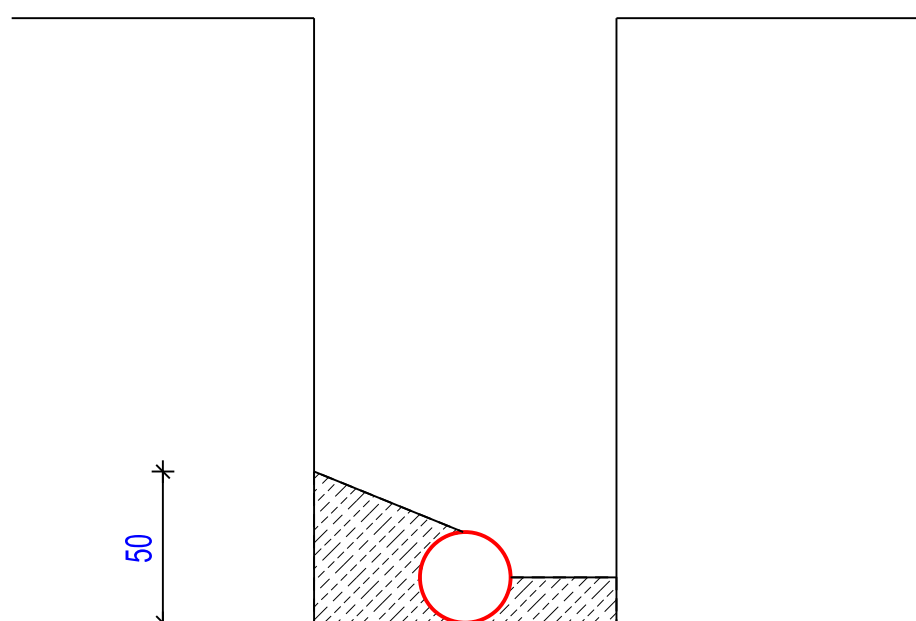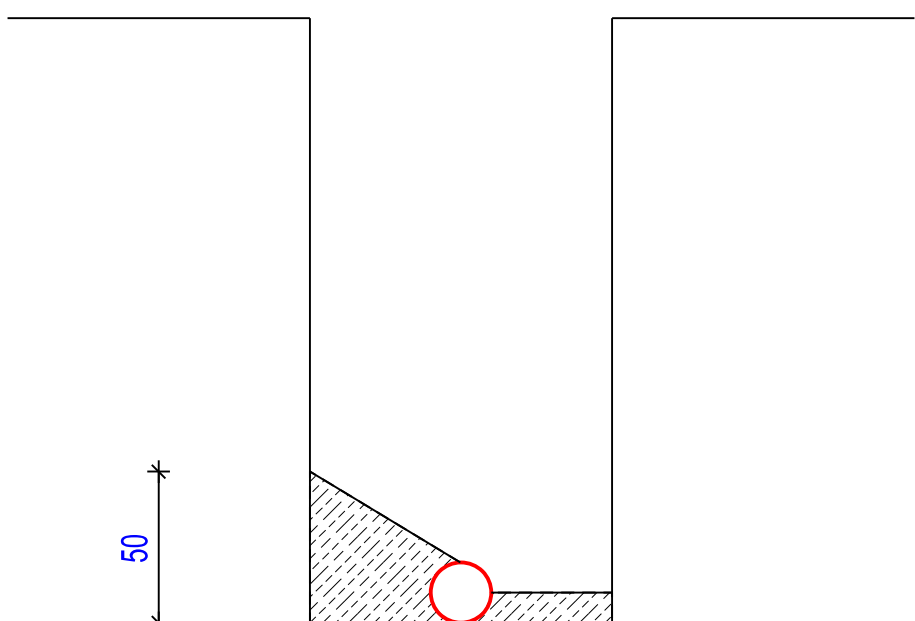

Gemeinde
Denklingen



Der Bauherr: /			
Projekt: Kanalсанierung und Wasserleitungsaustausch im Zuge des Ausbaus der Kreisstraße LL 16			
Plan: Musterplan Teil 2 Wasserversorgung		Entwurfsplanung Proj.Nr.: 117 439 Datum: Neusäß, den 13.12.2017	
Vermessen:	Bestand gezeichnet:	Maßstab:	Plangröße:
Entworfen: Gasser	Planung gezeichnet: Gasser	---	0.59qm
Geprüft:	Bauleitung:	Plan-Nr.: 117439-07-KP	Beilage-Nr.: 5.2
Index	Datum	Art der Änderung	
a			
b			
c			
WASSER VERKEHR RAUM VERMESSUNG GIS UMWELT TECHNIK BETREUUNG PLANUNG			
Richard-Wagner-Straße 6 86356 Neusäß Tel.: 0821/46059-0 Fax.: 0821/46059-99		 Steinbacher Consult ... invent the future Ingenieurgesellschaft mbH & Co.KG www.steinbacher-consult.com info@steinbacher-consult.com	Alemannenstraße 19 A 86637 Wertingen Tel.: 08272/9956-0 Fax.: 08272/9956-99
URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZT Vervielfältigung und Weitergabe an Dritte unzulässig und strafbar			