


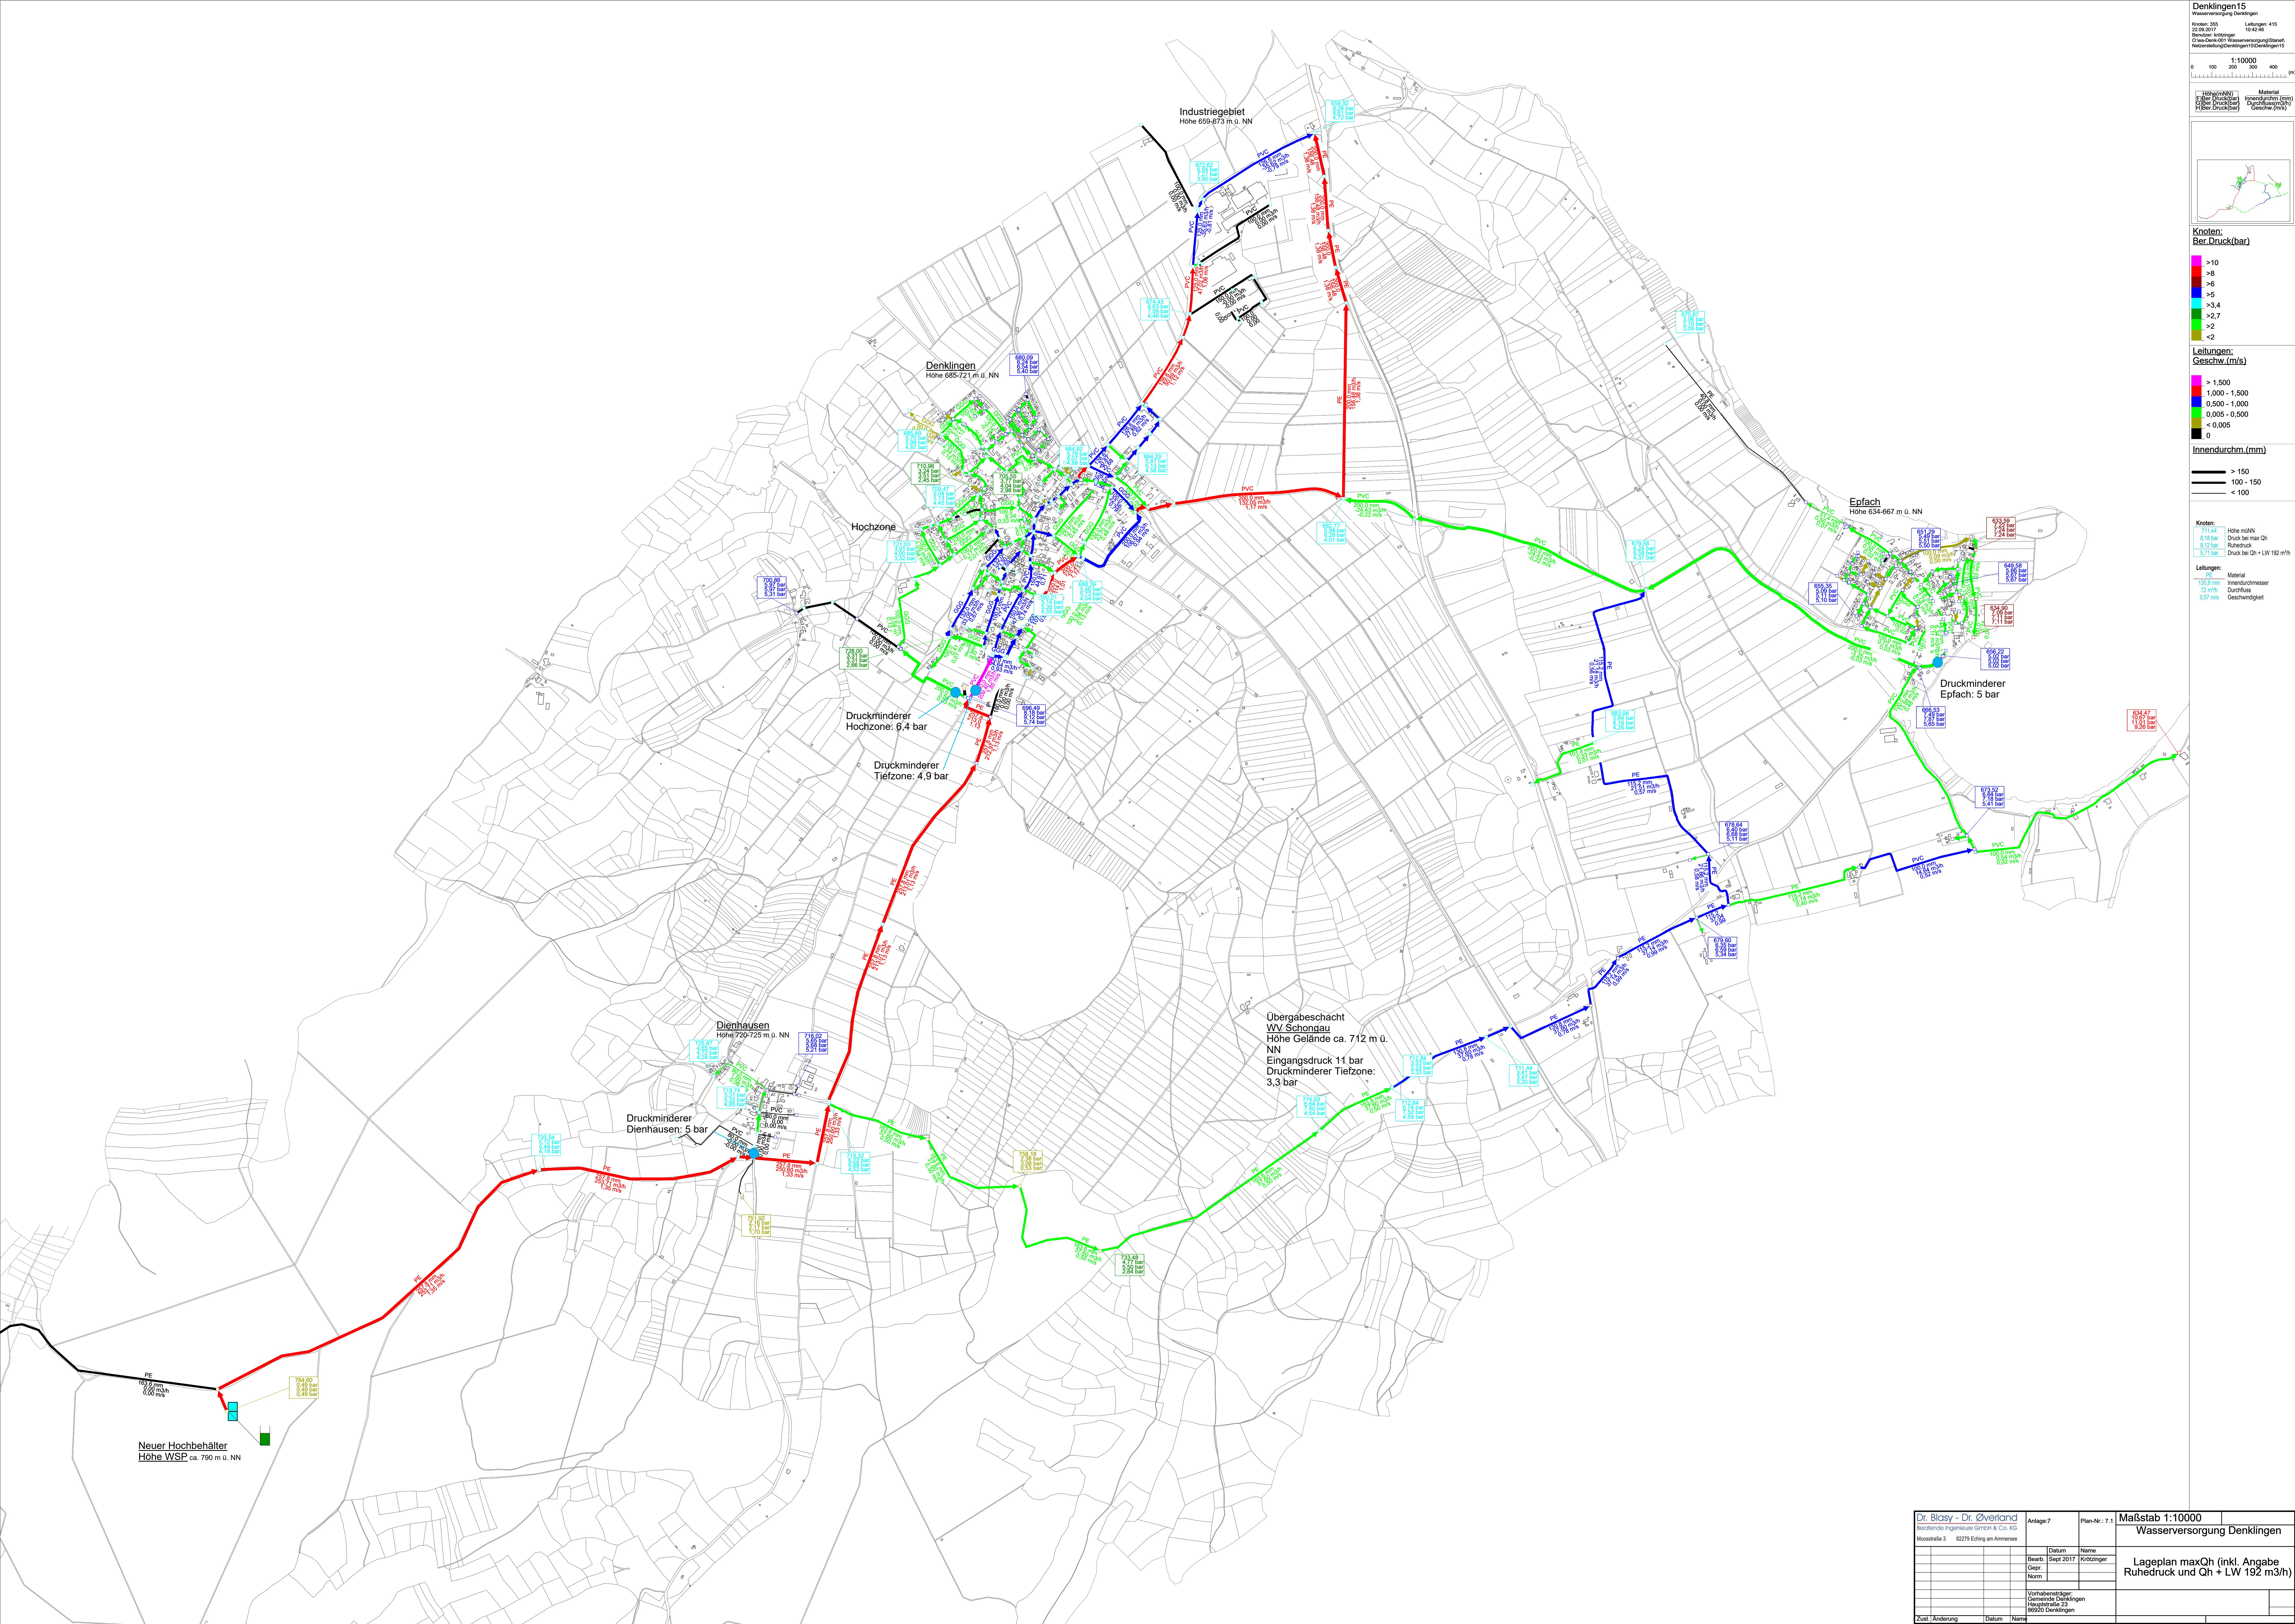

Denklingen15

Wasserversorgung Denklingen

Knoten: 301 Leitungen: 415

Beauftragter: Krotzinger

Datum: 22.09.2017

Maßstab: 1:10000

0 100 200 300 400 (m)

Höhengruppe

Flussrichtung

Flussrichtung

Flussrichtung

Flussrichtung

Flussrichtung

Flussrichtung

Flussrichtung

Material

Innendurchm. (mm)

Durchfluss (m³/h)

Geschw. (m/s)

Knoten:

Bar Druck (bar)

>10

>8

>6

>4

>3,4

>2,7

>2

<2

Leitungen:

Geschw. (m/s)

> 1,500

1,000 - 1,500

0,500 - 1,000

0,005 - 0,500

< 0,005

0

Innendurchm. (mm)

> 150

100 - 150

< 100

Knoten:

Höhe m ü. NN

711,44

Druck bei max. Qh

8,18 bar

Rohrdruck

8,12 bar

Druck bei Qh + LW 192 m³/h

8,17 bar

Leitungen:

Material

10,8 mm

Innendurchmesser

12 m³/h

Durchfluss

0,57 m/s

Geschwindigkeit

Dr. Blaszy - Dr. Overland	Anlage 7	Plan-Nr.: 7.1	Maßstab 1:10000
Besitzende Ingenieure GmbH & Co. KG			Wasserversorgung Denklingen
Moorstraße 3 82275 Etting am Ammersee			
	Datum	Name	
	Beauftragter	Krotzinger	
	Gegengebiet		
	Norm		
	Vorbereitungsstelle		
	Gemeinde Denklingen		
	Trassenlänge 23		
	88500 Denklingen		
Zust. Änderung	Datum	Name	

Druck: Hochrechnung Vers. 8.1.39